


WG800B proplachy a upozornění

WATERGATE

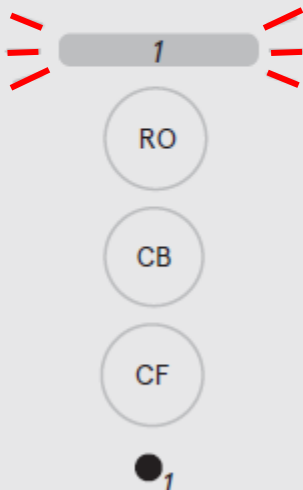

Alarmy

TYP TYPE	Nízký tlak vody na vstupu Low inlet water pressure	Únik uvnitř systému Leak inside the system	Ochrana doby chodu čerpadla Pump time protection	Ochrana startu/stopu čerpadla Protection by start/stop of pump	Ochrana při nízké teplotě Low temperature protection
VAROVÁNÍ WARNING 1) ČERVENÁ / RED 2) MODRÁ / BLUE 3) FIALOVÁ / PURPLE	Světelná / Light  Zvuková / Acoustic 3 pípnutí / beeps	Světelná / Light  Zvuková / Acoustic pípnutí po dobu / beeps during 3 minut / minutes	Světelná / Light  Zvuková / Acoustic 4 pípnutí / beeps	Světelná / Light  Zvuková / Acoustic 5 pípnutí / beeps	Světelná / Light  Zvuková / Acoustic 6 pípnutí / beeps

Automatický proplach

funkce	akce	Zobrazení stavu
1. Proplach při prvním použití	5minutový proplach membrány. Pouze při prvním použití.	Během proplachu bude indikátor kvality vody blikat červeně.
2. Proplach po zapnutí	Po zapnutí zařízení se membrána proplachuje po dobu 20 sekund.	Během proplachu bude indikátor kvality vody zobrazovat předchozí stav.
3. Proplach po nahromaděném čase	Když celkový nahromaděný čas překročí 2 hodiny, zařízení proplachuje membránu po dobu 30 sekund.	Během proplachu bude indikátor kvality vody zobrazovat předchozí stav.
4. Denní proplach	Po 24 hodinách bez použití se membrána proplachuje po dobu 20 sekund.	Během proplachu bude indikátor kvality vody zobrazovat předchozí stav.
5. Proplach po výměně filtru	CF: Po výměně filtru a vynulování počítadla systém proplachuje po dobu 5 minut.	Během proplachu bude indikátor kvality vody blikat červeně.
Ruční proplach	Po stisknutí 3 dotykových tlačítek CF, RO a CB po dobu 3 sekund provede systém ruční proplach. Po pípnutí systém proplachuje filtr CF a membránu RO po dobu 5 minut. Pokud se během procesu otevře kohoutek, proplach se zruší.	

Recirkulace TDS

	LOGIKA		LED filtr RO	LED filtr CB	LED filtr CF	LED indikátor kvalita/porucha
Možnosti programování systému snižování TDS	Program 2 h	2 pípnutí	MODRÁ LED	VYPNUTO	VYPNUTO	VYPNUTO
	Program 4 h	3 pípnutí	VYPNUTO	MODRÁ LED	VYPNUTO	VYPNUTO
	Program 8 h	4 pípnutí	VYPNUTO	VYPNUTO	MODRÁ LED	VYPNUTO
	Program 12 h	5 pípnutí	VYPNUTO	VYPNUTO	VYPNUTO	MODRÁ LED

PRO PŘÍSTUP DO REŽIMU VÝBĚRU SYSTÉMU SNIŽOVÁNÍ TDS JE TŘEBA POSTUPOVAT NÁSLEDOVNĚ:
PŘIPOJTE SYSTÉM K ELEKTRICKÉ SÍTI. STISKNĚTE TLAČÍTKO FILTRU CB 5KRÁT ZA SEBOU, VŽDY BĚHEM PRVNÍCH 10 SEKUND.
PRO ZMĚNU JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ JE TŘEBA ZNOVU PROVÉST KROKY PRO VÝBĚR PROGRAMU.

POKYNY PRO VÝBĚR PROGRAMU:

- **PROGRAM 2 HODINY:**

Tento program se doporučuje zvolit, když je kvalita vody TDS > 750 ppm a tvrdost na vstupu > 20 °F.

- **PROGRAM 4 HODINY:**

Tento program se doporučuje zvolit, když je kvalita vody TDS > 500 ppm a tvrdost na vstupu < 20 °F.

- **PROGRAM 8 HODIN:**

Tento program se doporučuje zvolit, když je kvalita vody TDS > 250 ppm a tvrdost na vstupu < 20 °F.

- **PROGRAM 12 HODIN:**

Tento program se doporučuje zvolit, když je kvalita vody TDS > 100 ppm a nižší tvrdost na vstupu < 20 °F.

* Je třeba vzít v úvahu, že v oblastech, kde je teplota vody vyšší (> 18 °C), se tento jev projeví rychleji než v oblastech se studenou vodou, a proto se doporučuje zkrátit dobu programů.

**V případě změkčené vody < 8 °F je třeba brát v úvahu pouze salinitu vody na vstupu do zařízení.

***V případě výskytu nežádoucí znečišťující látky ve vstupní vodě se doporučuje použít program 2 nebo 4 hodiny v závislosti na obecných vlastnostech vstupní vody.

****Zkrácení časů programů povede k vyšší spotřebě vody, protože dojde k vnitřnímu proplachu zařízení (v zařízení může být slyšet vnitřní hluk).

Funkce recirkulace

Zařízení recirkuluje vodu, která zůstává v membráně, a znovu ji přes ni prožene, čímž snižuje výstupní TDS.


Zařízení provádí 2 typy recirkulace:

- Pevná recirkulace
- Programovatelná recirkulace

Pevná recirkulace

Pokaždé, když uživatel zavře kohoutek, systém po 30 minutách recirkuluje vodu v membráně, aby snížil TDS.

Pokud uživatel během těchto 30 minut otevře kohoutek, počítadlo se vynuluje a 30minutové odpočítávání začne znovu.

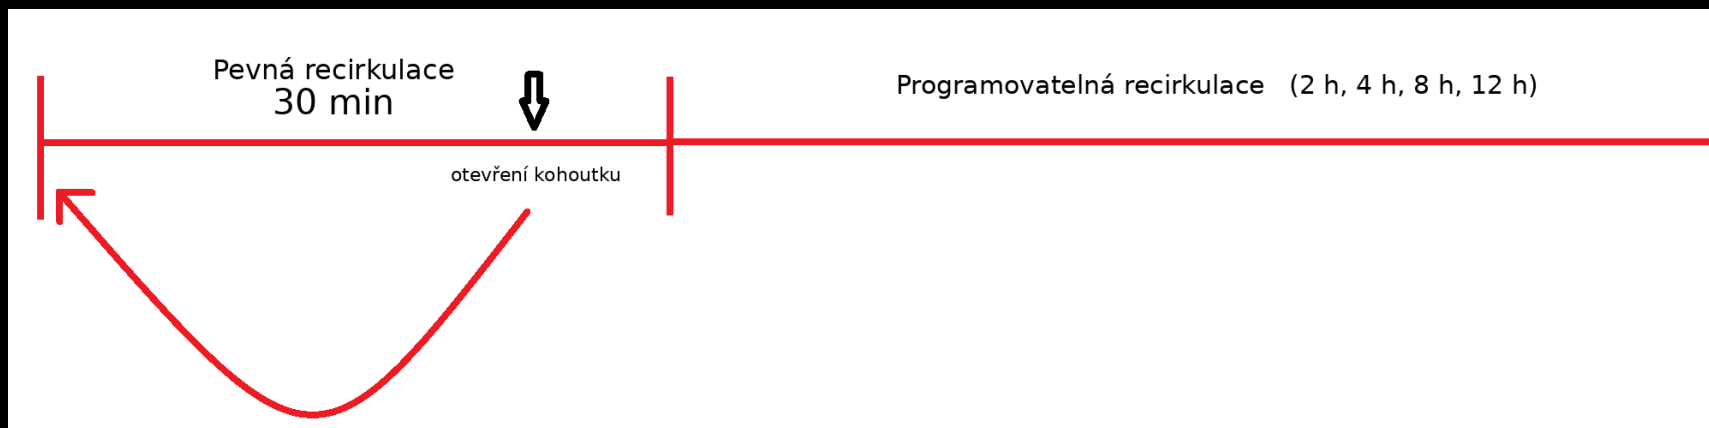

Programovatelná recirkulace

Když systém přestane vyrábět vodu a počítadlo pevného programu dosáhne 30 minut, systém znovu spustí počítadlo, v tomto případě programovatelné.

Tyto programy závisí na kvalitě přiváděné vody a na upřednostnění kvality odváděné vody, kterou zákazník požaduje.

Programy mohou být: 2 h, 4 h, 8 h a 12 h.

Jakmile doba programovatelné recirkulace skončí, voda v membráně se recirkuluje za účelem snížení TDS.

Pokud uživatel během této naprogramované doby programovatelné recirkulace otevře kohoutek, počítadlo se vynuluje a vrátí se do výchozího stavu, přičemž začne odpočítáváním doby pevné recirkulace.

